



## Calculo Estimativo Da Área Dos Espelhos D'água Identificados Sem A Presença De Vida Aquática

Palácio dos Buritis (Fonte 1) Localização: Praça do Buriti, Zona Cívico-Administrativa, Brasília - DF, 70075-900 Serviços a serem executados: Limpeza completa da fonte e Tratamento químico da água;

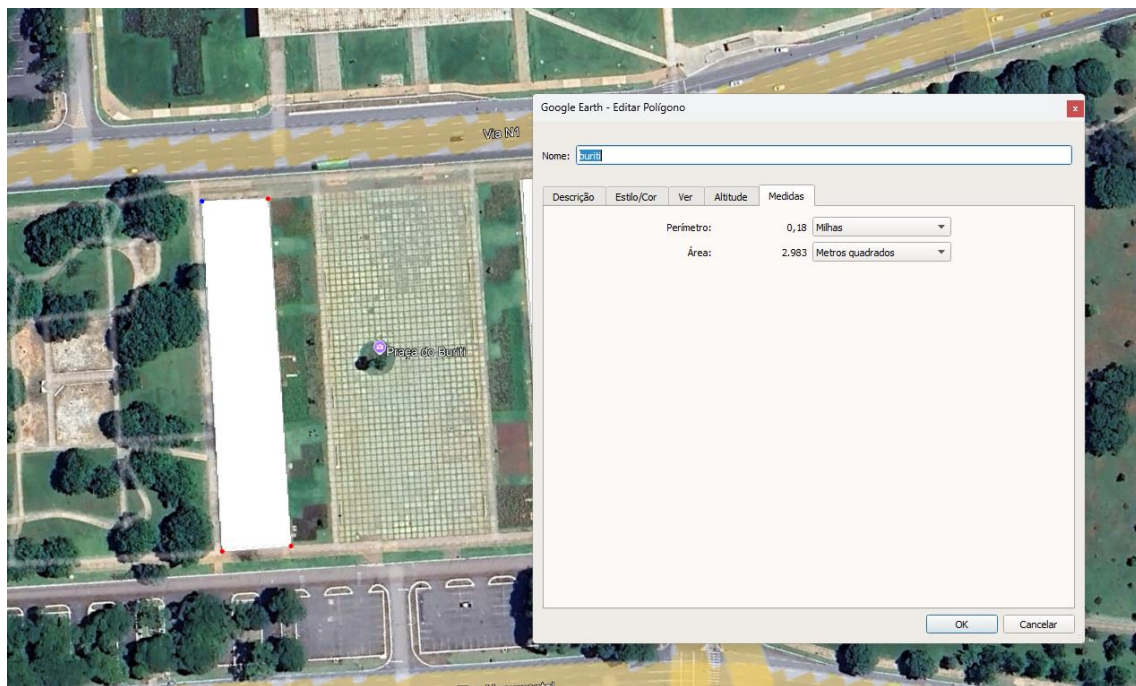


Palácio dos Buritis (Fonte 2) Localização: Praça do Buriti, Zona Cívico-Administrativa, Brasília - DF, 70075-900 Serviços a serem executados: Limpeza completa da fonte e Tratamento químico da água;

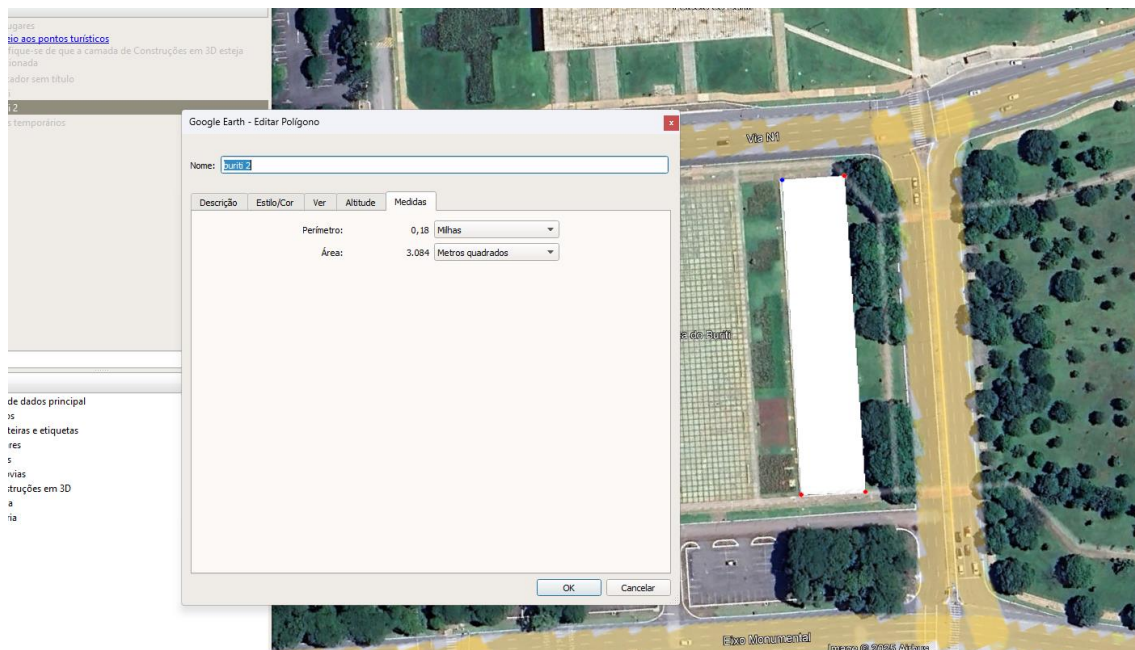



Torre de TV Localização: Fonte da Torre de TV Brasília, DF,  
70655-775 Serviços a serem executados: Limpeza geral da  
fonte.

Observações: espelho d'água com peixes, não deve ser feito o  
tratamento químico (cloro e sulfato de alumínio)

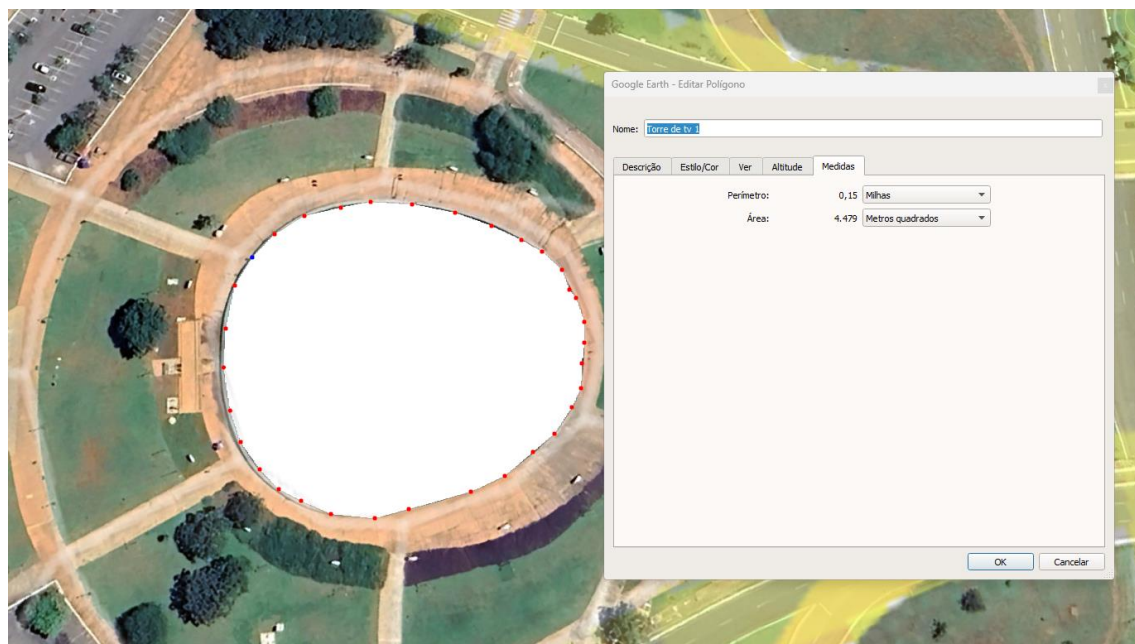

Catedral Localização: Esplanada dos Ministérios lote 12 -



Brasília, DF, 70050-000 Serviços a serem executados: Limpeza e tratamento da água da fonte e Tratamento químico da água;

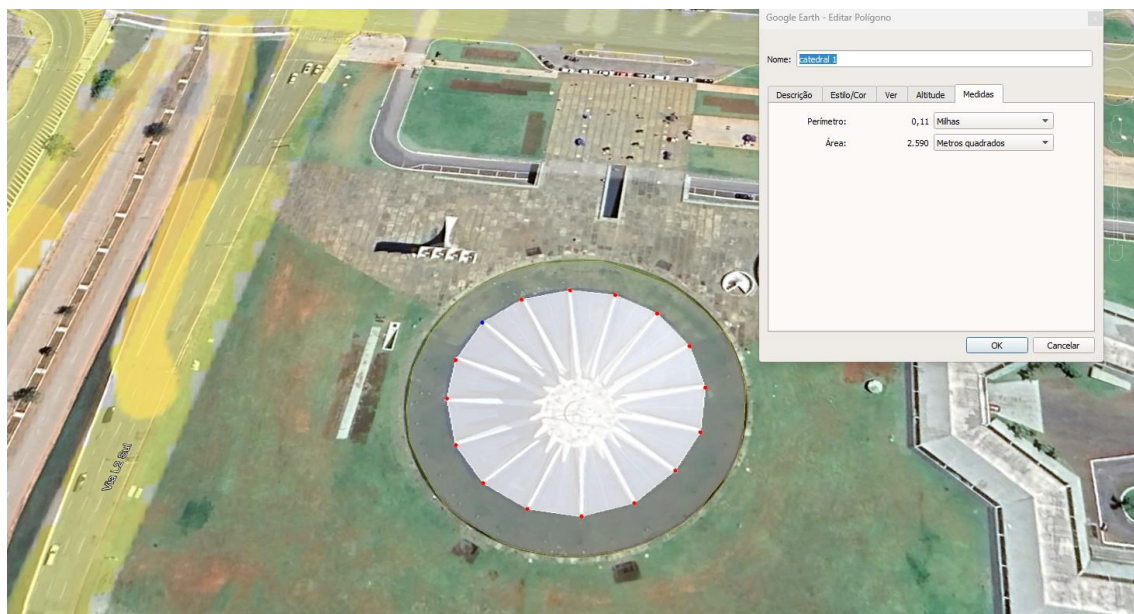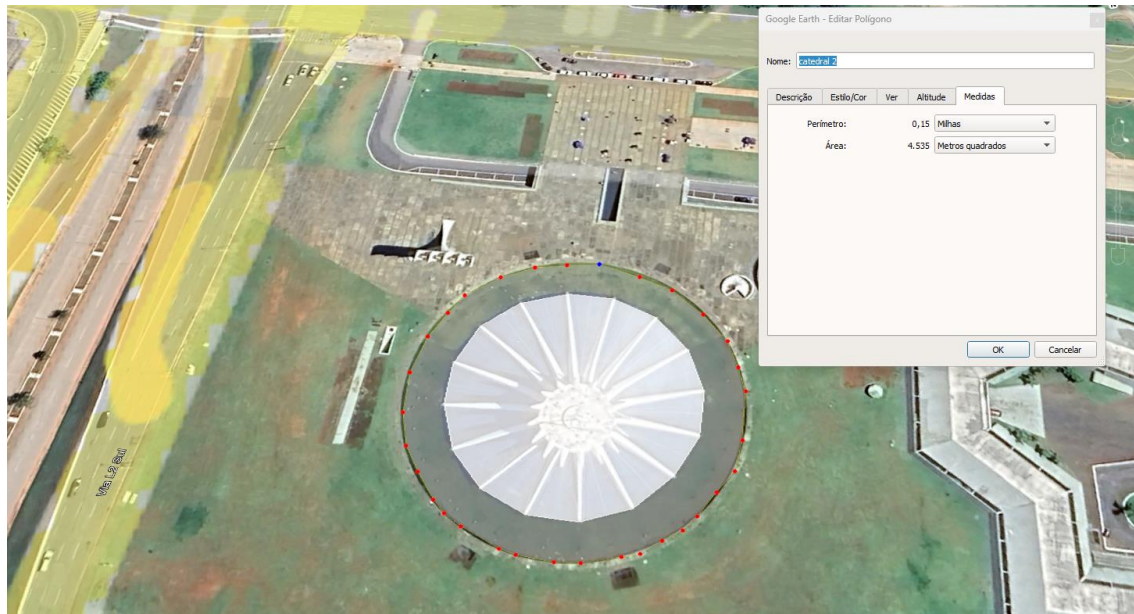


2000 m<sup>2</sup>

Museu Localização: Setor Cultural Sul, Lote 2 próximo à Rodoviária do Plano Piloto, Brasília - DF, 70070-150 Serviços a serem executados: Limpeza do espelho d'água;



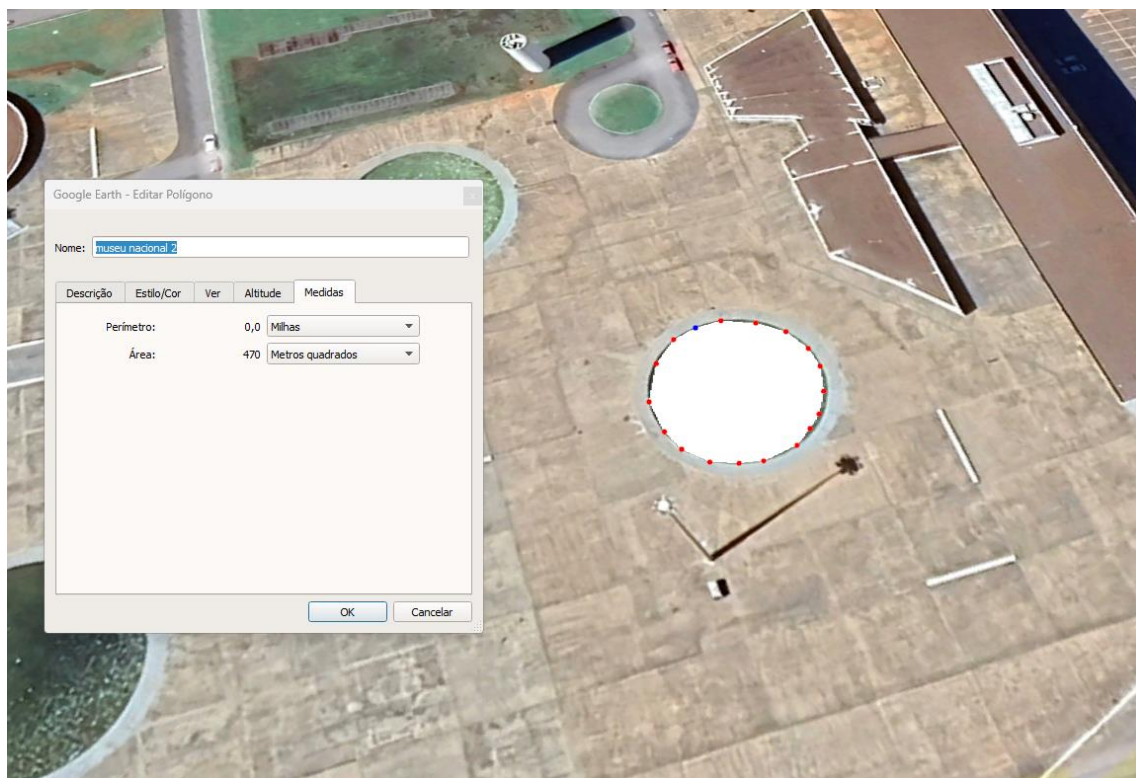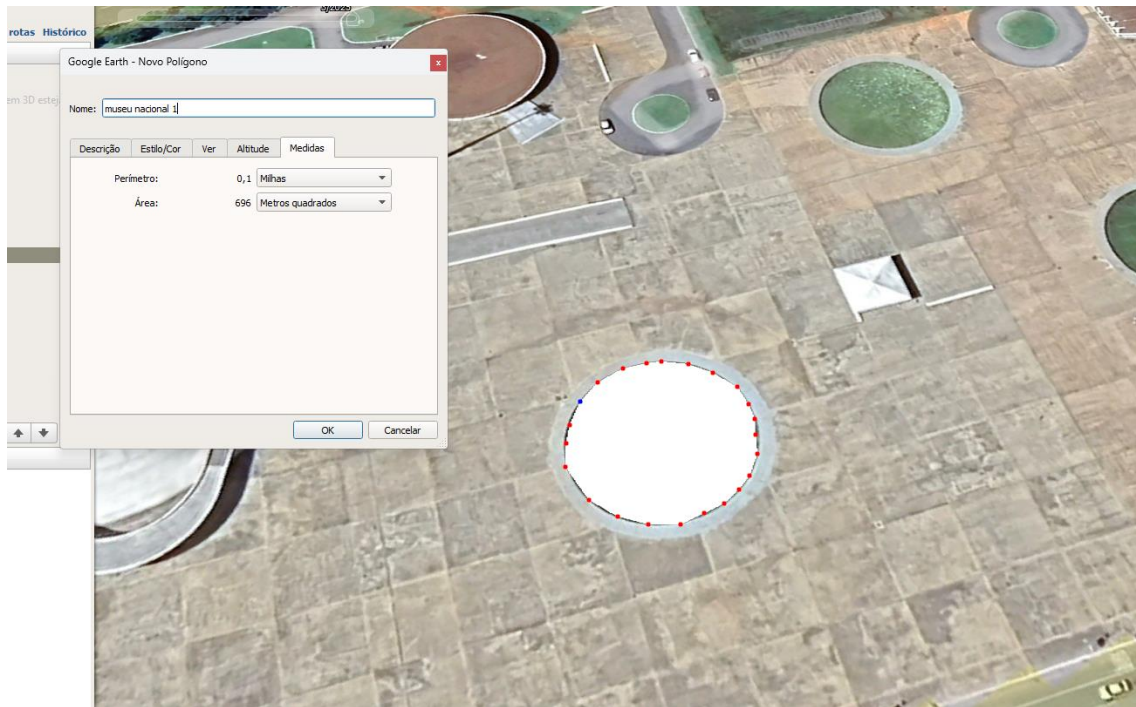

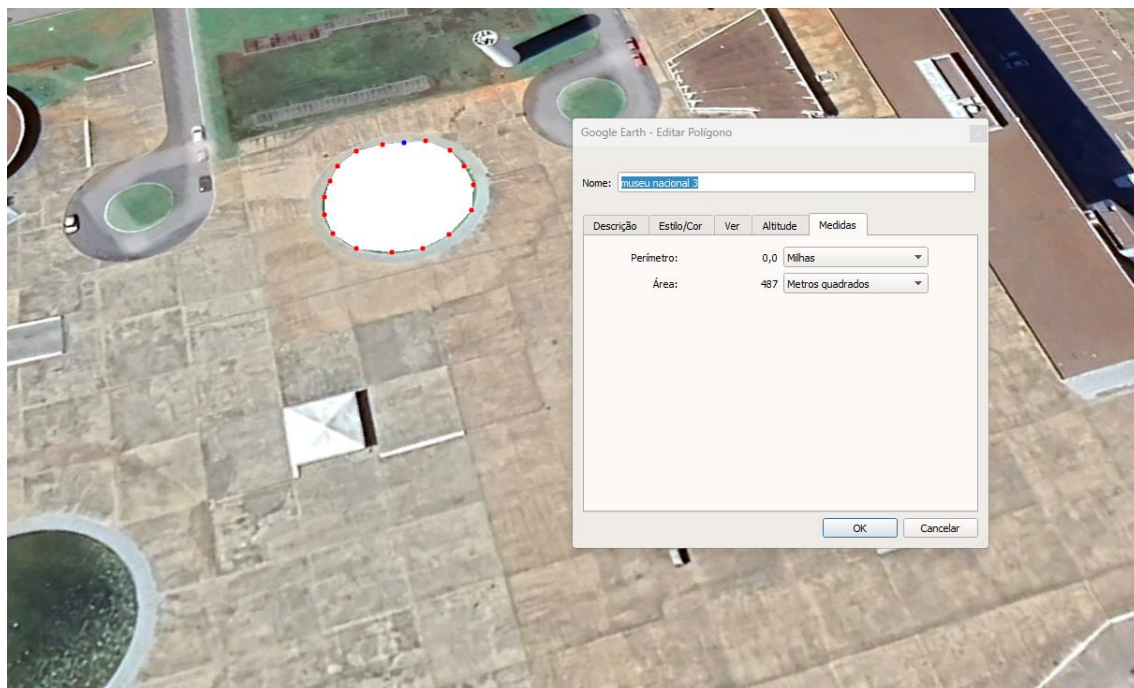


Câmara Legislativa Localização:

<https://maps.app.goo.gl/2Gnw4bg87QknXk9T9> Serviços a serem executados: Limpeza/tratamento da fonte e Tratamento químico da água;



Taguaparque Localização:


<https://maps.app.goo.gl/k9R8YSvxWyaV1TTe9> Serviços a serem executados: Limpeza /conservação do espelho d'água e Aplicação de produtos químicos para controle de qualidade da água;

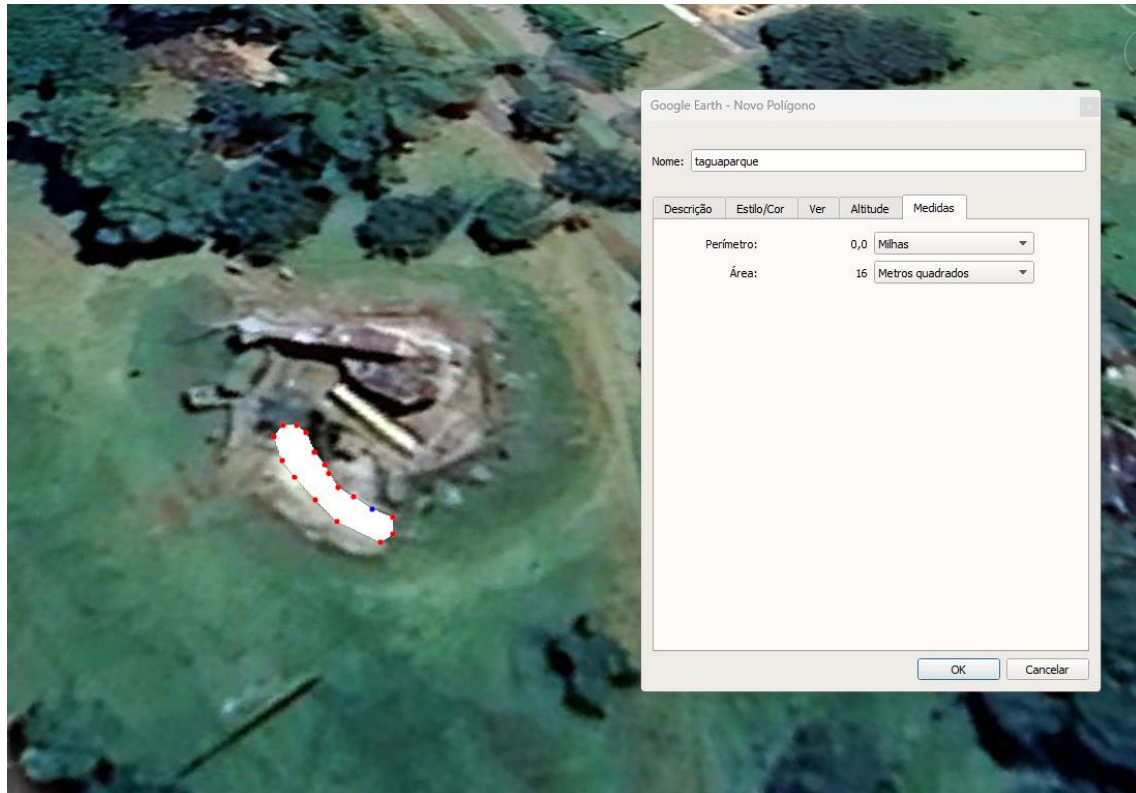

Câmara Complexo III Localização:

Serviços a serem executados: Limpeza /conservação do espelho d'água e Aplicação de produtos químicos para controle de qualidade da água;



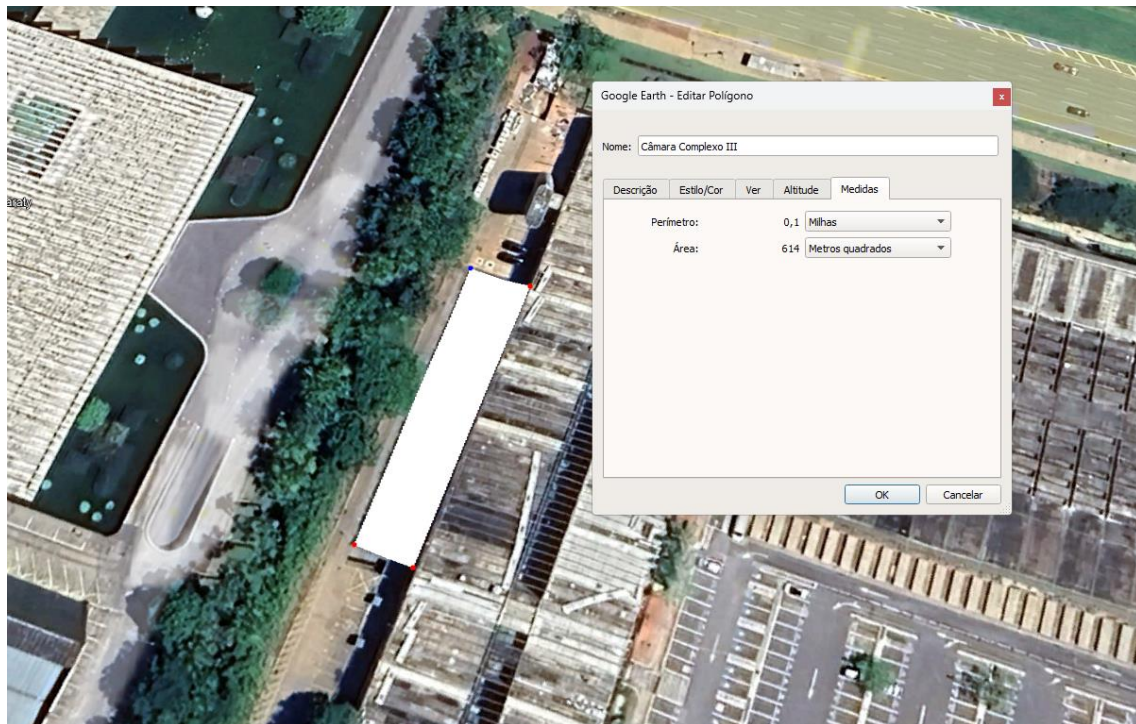

"Palácio da Justiça Localização: <https://maps.app.goo.gl/oma1TqLaAttmP62f9>

Serviços a serem executados:

- i. Limpeza e tratamento da água da fonte.
- ii. Tratamento químico da água"

