

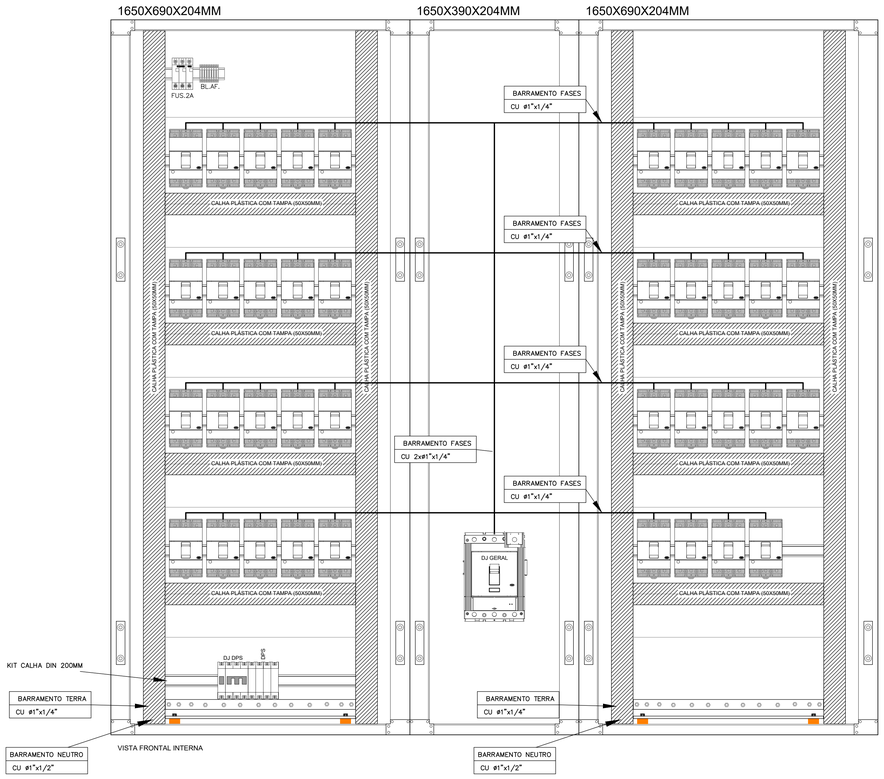


VISTA FRONTAL INTERNA

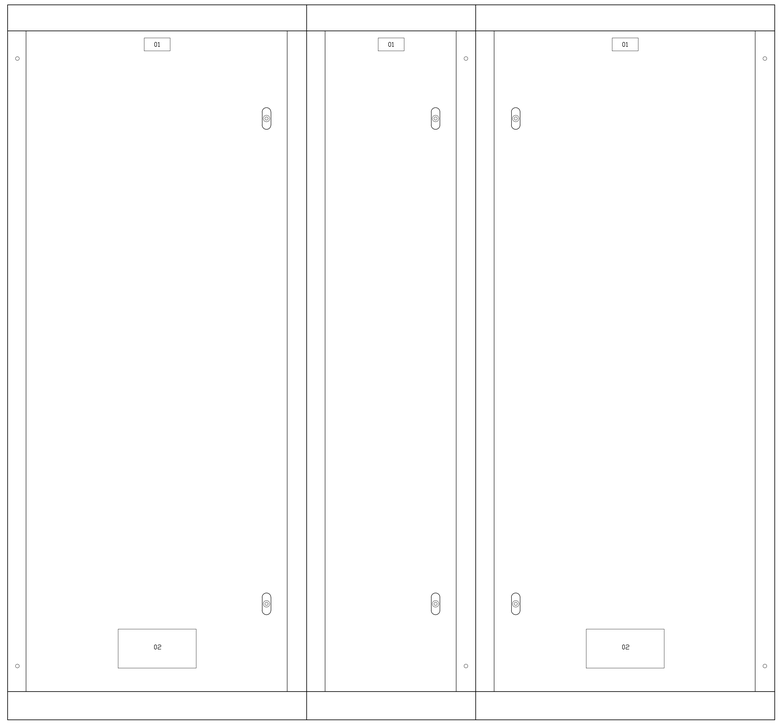

VISTA FRONTAL EXTERNA

LEGENDA



- MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR. IEC, CURVA C
- MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, IEC, CURVA C
- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO MONOPOLAR, CLASSE II+III, NOMINAL 20KA, MÁXIMO 40KA
- BORNE 125A , COM UMA ENTRADA E 3 SAÍDAS, PARA CABOS DE 6 A 35MM²
- FUSÍVEL TIPO CARTUCHO
- BLOCO DE AFERIÇÃO
- MULTIMEDIDOR
- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, Icu >= 18KA
- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, 630A, Icu >= 36KA


NOTAS

1 - TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS DEVERÃO SER CONFORME NBR IEC 60.439-1/3, CONJUNTOS COM ENSAIO DE TIPO TOTALMENTE TESTADO (TTA) OU PARCIALMENTE TESTADO (PTTA)


2 - O LAYOUT APRESENTADO É MERAMENTE SUGESTIVO, PODENDO SER ALTERADO DESDE QUE SEGUIDAS AS ORIENTAÇÕES DA ABNT NBR IEC 60439-1 E ABNT NBR 5410.

3 - FOI PREVISTO ESPAÇOS RESERVAS DE 20% (NO MÍNIMO) PARA EXPANSÃO FUTURA DO QUADRO.

1250X390X204MM
1250X390X204MM
1250X390X204MM

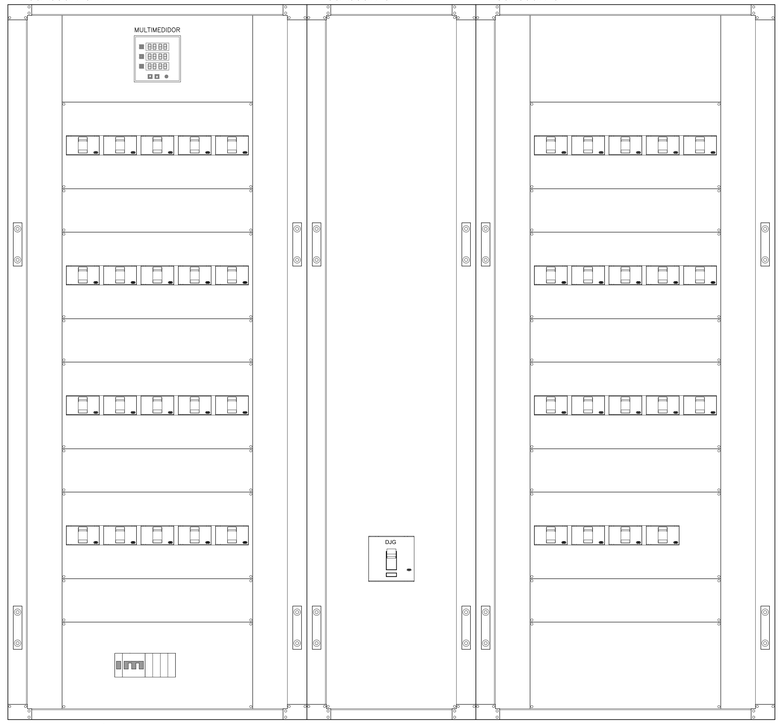

VISTA FRONTAL INTERMEDIÁRIA

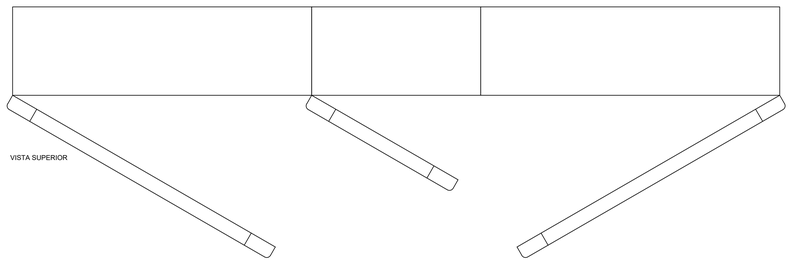

VISTA SUPERIOR

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL
R06	ALTERAÇÃO DO AUTOR PARA LICITAÇÃO	07/08/2019	TATIANA TOSTES	TATIANA TOSTES
R05	ATENDIMENTO A ANÁLISE DA CEB CP023855A, DE 06/08/2019	07/08/2019	THIAGO	THIAGO
R04	ATENDIMENTO A ANÁLISE DA CEB CP023855A, DE 15/07/2019	22/07/2019	TATIANA TOSTES	TATIANA TOSTES
R03	ALTERAÇÃO DA SUBESTAÇÃO EM FUNÇÃO DO NOVO BLOCO AUXILIAR (PREVISÃO FUTURA)	07/05/2019	THIAGO	THIAGO
R02	ATENDIMENTO A ANÁLISE DA CEB E DETALHAMENTOS	22/02/2018	THIAGO	THIAGO
R01	ADEQUAÇÕES E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO	20/11/2017	THIAGO	THIAGO

SETOR:	PLANALTINA
ENDEREÇO:	SETOR HOSPITALAR, ÁREA ESPECIAL - PLANALTINA/DF
PROPRIETÁRIO:	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES-DF
AUTOR DO PROJETO:	ENG. TATIANA TOSTES DE OLIVEIRA — ART: 0720210042537
RESP. TÉCNICO:	

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO: ENG. TATIANA TOSTES DE OLIVEIRA — CREA: 213.057/D-MG

RESP. TÉCNICO

CEB

CEB Distribuição S/A
Gerência de Projetos e Vistoria - GRPV

C.P. Nº | OSE Nº: | DATA: __/__/__

Nº DE MEDIÇÕES

Monofásicas:
Bifásicas:
Trifásicas:
Indiretas BT:
Indiretas AT:

ANALISADO POR:

APROVADO POR:

PARA LIGAÇÃO DEFINITIVA, SOLICITAR ORÇAMENTO COM ANTECEDÊNCIA DE 180 DIAS E DEPENDERÁ DA EXECUÇÃO FIEL AO PROJETO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, SEGUINDO AS NORMAS DA CEB-D. PRAZO DE VALIDADE DESTE PROJETO: 12 MESES A PARTIR DESTA DATA.

OUTROS

RA

NOVACAP

NÚMERO DO PROJETO: PROJ-DE-095-17

TÍTULO DO PROJETO: PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
DESTINAÇÃO: EQUIPAMENTO ELETRICO
NOME DO PROJETO: SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO HRPL
DESIGNAÇÃO, CONTEÚDO: LAYOUT DO QUADRO QGE2

EMISSÃO INICIAL PGE: 04/08/2017
ESCALA: INDICADA
NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO: PROJ-DE-095-17-ELE-PE-008-LAY-QDS-R06

SIGLA/NÚMERO/REVISÃO: ELE 008 REV.06