
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT




PLANTA BAIXA - SUBSOLO GARAGEM

ESCALA: 1/100

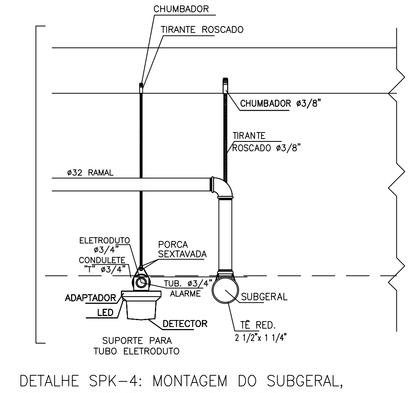

DETALHE SPK-4: MONTAGEM DO SUBGERAL, RAMAL DE SPRINKLER E DETECTOR

ESCALA. 1:10

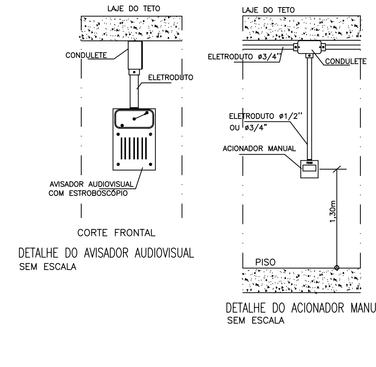

DETALHE DO AVISADOR AUDIOVISUAL
SEM ESCALA

DETALHE DO ACIONADOR MANUAL
SEM ESCALA

TABELA DA FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO

ø NOMINAL DO TUBO mm(Pol.)	TIPO SUPORTE	TIRANTE ROSC. ø(POL.)	PORCA SEXT. ø(POL.)	CHUMBADOR ø(POL.)
25 (1")	SRS 663-3	3/8	3/8	3/8
32 (1 1/4")	SRS 663-4	3/8	3/8	3/8
40 (1 1/2")	SRS 663-5	3/8	3/8	3/8
50 (2")	SRS 663-6	3/8	3/8	3/8
65 (2 1/2")	SRS 663-7	3/8	3/8	3/8
80 (3")	SRS 663-8	3/8	3/8	3/8
100 (4")	SRS 663-10	3/8	3/8	3/8

NOTA:
O TIPO DE SUPORTE É REFERÊNCIA SISA, PARA OUTRO FABRICANTE, USAR A ESPECIFICAÇÃO CORRESPONDENTE.

NOTA: TODOS OS ITENS EM VERMELHO SÃO A EXECUTAR

LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	DETECTOR DE FUMAÇA
	DETECTOR DE TEMPERATURA
	AVISADOR AUDIO VISUAL
	ACIONADOR MANUAL
	CENTRAL DE ALARME (A EXECUTAR)
	ELETRODUTO ACIONADOR/DETECTOR (PELO PISO)
	ELETRODUTO ACIONADOR/DETECTOR (PELO FORRO)
	ELETRODUTO AVISADOR (PELO PISO) (A EXECUTAR)
	ELETRODUTO AVISADOR (PELO FORRO) (A EXECUTAR)

REFERÊNCIA DE NÍVEL

COTA DE SOLEIRA +1147.600 = NÍVEL +0.00

OBSERVAÇÕES GERAIS

01 – MEDIDAS EM METRO.
02 – TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NA OBRA.
03 – AS ESCADAS 01 E 02 SÃO A PROVA DE FUMAÇA E TÊM SUAS CAIXAS ENCLAUSURADAS COM PAREDES RESISTENTES A 4H DE FOGO, PISO ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃO CONTÍNUO COM H=90cm.
04 – NÃO SERÁ UTILIZADO SISTEMA DE GLP NO EDIFÍCIO.
05 – OS SANITÁRIOS E COPAS TERÃO REBAIXAMENTO DE 2cm EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PAVIMENTO.
06 – O FECHAMENTO ENTRE GABINETES SERÁ EXECUTADO EM DIVISÓRIA ACÚSTICA.

AUTOR DO PROJETO:
Carlos Joadir Mendes
CREA nº 2127/D-DF

RESPONSAVEL TECNICO:
CREA nº_____

PROPRIETÁRIO

REVISÃO	03	ABR/2014	PROJETO EXECUTIVO
REVISÃO	02	DEZ/2012	SUBSTITUIÇÃO DO PROJETISTA
EMISSÃO INICIAL	•	NOV/2006	

CLIENTE
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SEPS ESTRUTURA (BRYAN LIMA)
SEPS EQ/SCLS 107 BLOCO A SALAS 103/104 - BRASÍLIA-DF
TEL/FAX:(61) 3963 7270 / 3963 7259

OBRA
EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO DF

ENDEREÇO
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SAM - PROJEÇÃO "I", BRASÍLIA - DF

PROJETO
INCÊNDIO

PRANCHA
DETECÇÃO, AVISO, ACIONAMENTO PAVIMENTO SUBSOLO (AS BUILT)

PR.Nº
IN-08

ARQUIVO
005-06-PE-IN-08-R3

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG° CARLOS JOADIR MENDES – CREA nº 2127/D-DF

ESCALA
1/100

DATA
SET/2017

FORMATO A0 (1189x841mm)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT